


OSAZENÍ TERASOVÉHO VTOKU SE STAVITELNÝM ODTOKEM A IZOLAČNÍ SOUPRAVOU NA STĚRKOVÉ HI

- 1 NOSNÁ STROPNÍ KONSTRUKCE
- 2 BETONOVÁ MAZANINA VZTUŽENÁ SÍTL VE SPÁDU 1°
- 3 HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA (FÓLIE Z IZOLAČNÍ SOUPRAVY JE VLOŽENA DO STĚRKY)
- 4 LEPIČÍ TMEL
- 5 KERAMICKÁ DLAŽBA
- 6 TERASOVÝ A BALKÓNOVÝ VTOK HL80, S OTOČNÝM KLOUBEM A SUCHOU NEZAMRZNOU ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU A PEVNOU IZOLAČNÍ PŘÍRUBOU
- 7 IZOLAČNÍ SOUPRAVA HL83.M S MONTAPLAST B-FÓLII PRO NAPOJENÍ NA STĚRKOVOU HYDROIZOLACI
- 8 NÁDSTAVEC S NEREZOVOU MŘÍŽKOU 115x115 mm A PLASTOVÝM RÁMEČKEM 123x123mm (DODÁVANO JAKO KOMPLETNÍ SADA S VPUSTÍ HL80)
- 9 NETĚSNÁ ÚROVEŇ UMOŽŇUJÍCÍ ODVODNĚNÍ VRSTVY

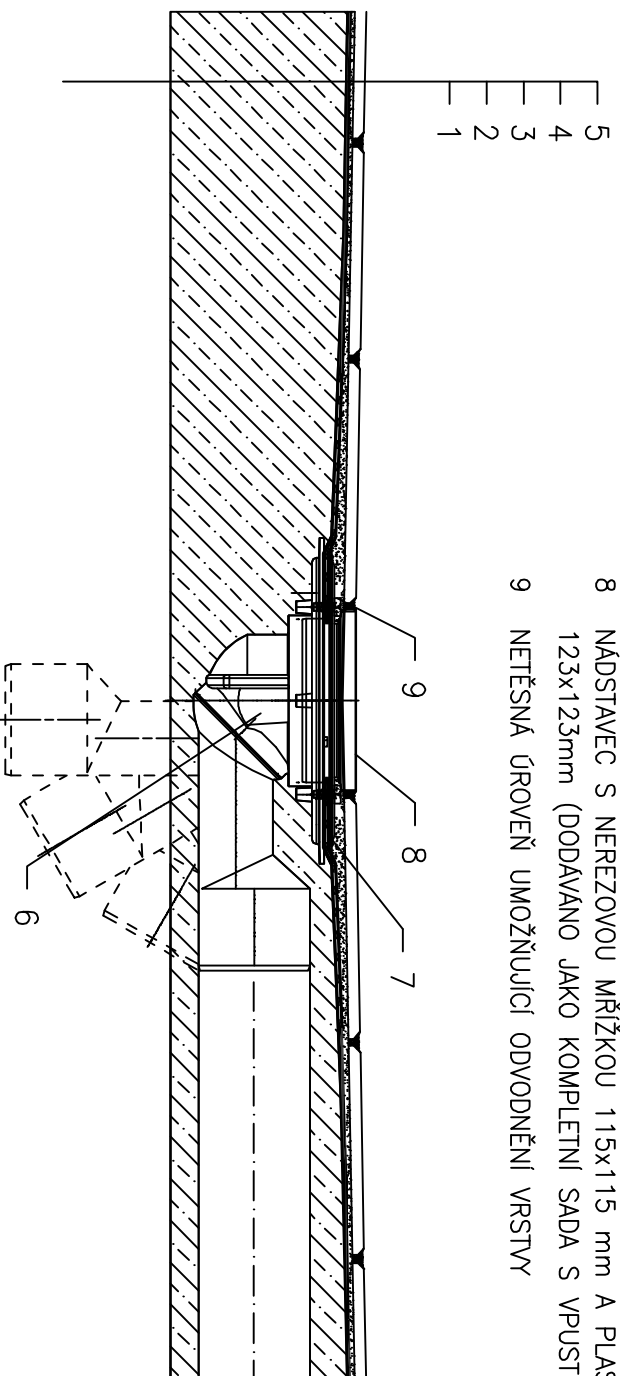

POZNÁMKA:

LZE POUŽÍT TAKÉ VHRŮVACÍ SADU HL82, SE SAMOREGULOVATELNÝM TOPNÝM TĚLESEM, KABEL 0,8 m; 18W/230 V (NUTNÁ INSTALACE NA TĚLESO VTOKU) AUTOMATICKÝ JISTIČ CHARAKTERISTIKY C, PROUDOVÝ CHRÁNIČ 30mA/100ms PŘIPOJENÍ PROVEDENO V ELEKTRICKÉ KRABICI POD STROPNÍ KONSTRUKCI

KE SPRÁVNÉMU ZABUDOVÁNÍ VTOKU S NAPOJENÍM NA STĚRKOVOU (ALTERNATIVNÍ)

HYDROIZOLACI SLOUŽÍ STAVEBNÍ OCHRANNA ZÁTKA IZOLAČNÍHO LIMCE VTOKU, KTERÁ PO ZABETONOVÁNÍ VTVORÍ SNÍŽENÉ ULOŽENÍ TĚLESA VTOKU. V TOMTO SNÍŽENÍ JE ULOŽENA IZOLAČNÍ SOUPRAVA, KTERÁ NEPŘEKÁŽÍ PŘI KLADENÍ DLAŽBY.