


OSAZENÍ TERASOVÉHO VTOKU SE STAVITELNÝM ODTOKEM NA HLAVNÍ HI
Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ A NÁDSTAVCE S IZOLAČNÍ SOUPRAVOU NA STĚRKOVÉ
HYDROIZOLACE, KLASICKÉ POŘADÍ, DLAŽBA DO BETONU

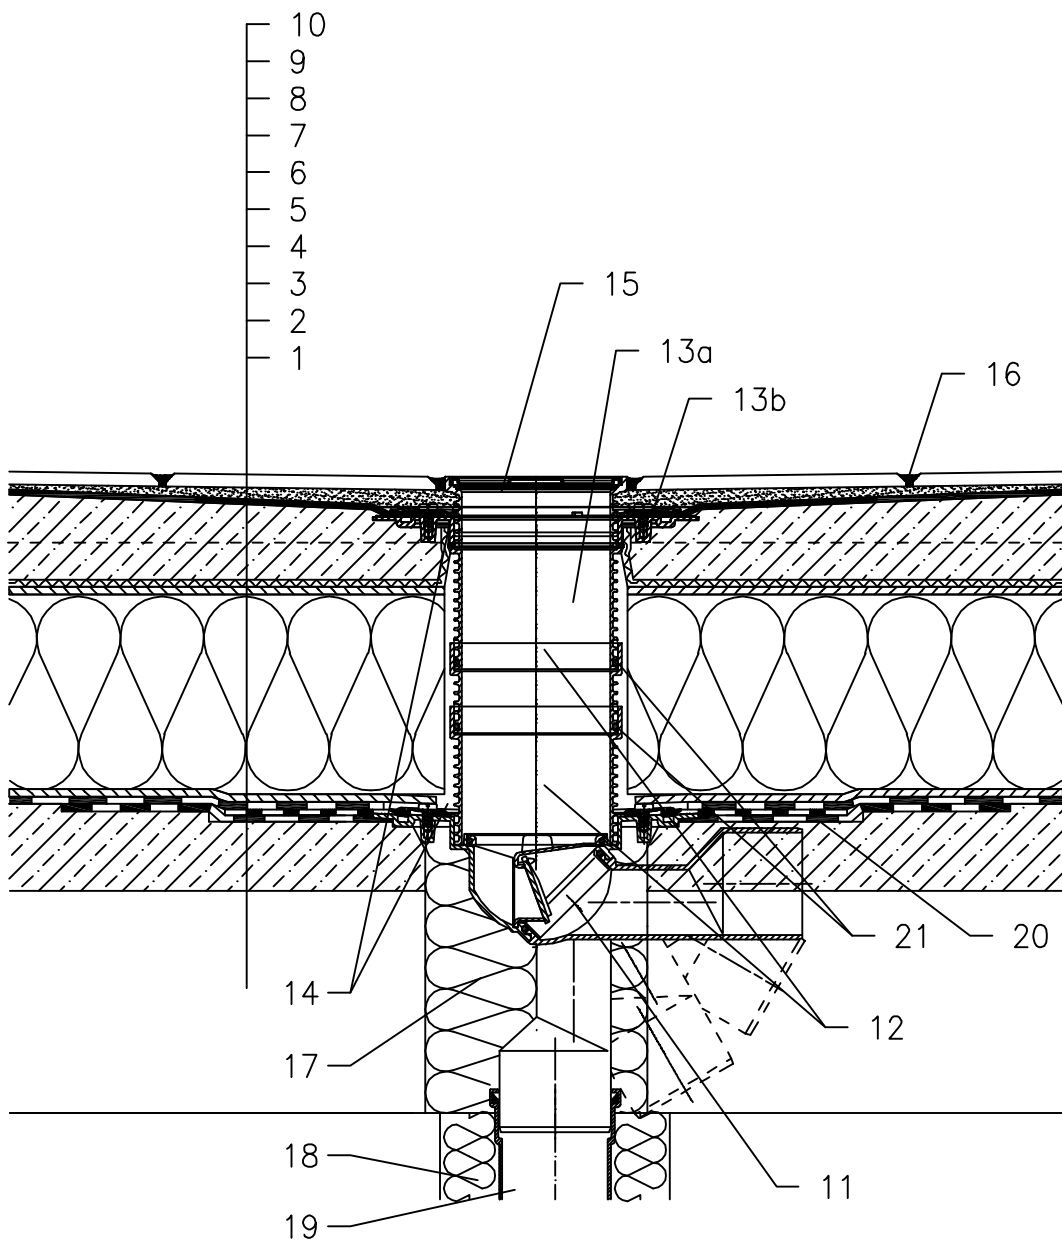

- 1 NOSNÁ STROPNÍ KONSTRUKCE
- 2 SPÁDOVÁ VRSTVA Z BETONU
- 3 PAROZÁBRANA A POJISTNÁ HYDROIZOLACE
ASFALTOVÝ PÁS, U VTOKU NATAVEN NA INTEGROVANÝ
ASFALTOVÝ PÁS, VRSTVA UMOŽŇUJE ODVOD VODY
PO DOKONČENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
- 4 DRENÁŽNÍ VRSTVA (PROSTOROVÁ SMYČKOVÁ ROHOŽ)
- 5 TEPELNÁ IZOLACE Z NENASÁKAVÉHO MATERIÁLU
(EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN)
- 6 DRENÁŽNÍ VRSTVA (PROSTOROVÁ SMYČKOVÁ ROHOŽ)
- 7 FILTRAČNÍ VRSTVA (GEOTEXTILIE)
- 8 BETONOVÁ MAZANINA VYTUŽENÁ SÍTÍ VE SPÁDU 1°
- 9 HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA
- 10 MRAZUVZDORNÁ DLAŽBA DO LEPIDLA NEBO TMELU
- 11 TERASOVÝ VTOK HL80H, SE SUCHOU NEZÁMRZNOU
ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU A TOVÁRNĚ PŘIPOJENÝM
ASFALTOVÝM IZOLAČNÍM PÁSEM ø400 mm,
(NA FÓLIOVÉ SYSTÉMY HL80 + HL83.0 nebo (P))
- 12 PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC HL340N (MOŽNOST ZKRÁCENÍ)
- 13a NÁSTAVEC HL85N S PEVNOU IZOLAČNÍ PŘÍRUBOU
VČETNĚ TĚSNÍČÍHO O-KROUŽKU (MOŽNOST ZKRÁCENÍ)
- 13b IZOLAČNÍ SOUPRAVA HL83.M – S MONTAPLAST B-FÓLIÍ
(400x400 mm) PRO NAPOJENÍ STĚRKOVÉ HYDROIZOLACE
- 14 NETĚSNÁ ÚROVEŇ UMOŽŇUJÍCÍ ODVODNĚNÍ VRSTVY
- 15 NÁSTAVEC S NEREZOVOU MŘÍŽKOU 115x115 mm
A PLASTOVÝM RÁMEČKEM 123x123 mm, (DODÁVÁNO
JAKO KOMPLETNÍ SADA VČETNĚ TĚLA VTOKU HL80H)
- 16 SPÁROVACÍ TMEL S HYDROIZOLAČNÍ SCHOPNOSTÍ
- 17 PUR MONTÁŽNÍ PĚNA
- 18 TEPELNÁ IZOLACE ODPADNÍHO POTRUBÍ
- 19 ODPADNÍ POTRUBÍ
- 20 PODKLADNÍ MANŽETA Z ASF. PÁSU, ø750 mm
- 21 TĚSNÁ ÚROVEŇ NEUMOŽŇUJÍCÍ ODVODNĚNÍ VRSTVY
(JE POUŽIT O-KROUŽEK PRO UTĚSNĚNÍ)

POZNÁMKA:
LZE POUŽÍT TAKÉ VYHŘÍVACÍ SADU HL82, SE SAMOREGULOVATELNÝM
TOPNÝM TĚLESEM, KABEL 0,8 m; 18W/230 V (NUTNÁ INSTALACE NA TĚLESO VTOKU)
AUTOMATICKÝ JISTIČ CHARAKTERISTIKY C, PROUDOVÝ CHRÁNIČ 30mA/100ms
PŘIPOJENÍ PROVEDENO V ELEKTRICKÉ KRABICI POD STROPNÍ KONSTRUKCÍ

ROZMĚRY OTVORU PRO OSAZENÍ TERASOVÉHO VTOKU: ø150 mm
HORNÍ LÍČ PŘÍRUBY OSAZEN TAK, ABY BYL MIN. O 5 mm NÍŽE NEŽ NEJNIŽŠÍ MÍSTO
SPÁDOVÉ VRSTVY.

NÁSTAVCE LZE K TĚLESU VTOKU FIXOVAT SADOU HL619.

KE SPRÁVNÉMU ZABUDOVÁNÍ VTOKU S NAPOJENÍM NA STĚRKOVOU (ALTERNATIVNÍ)
HYDROIZOLACI SLOUŽÍ STAVEBNÍ OCHRANNÁ ZÁTKA IZOLAČNÍHO LÍMCE VTOKU, KTERÁ PO
ZABETONOVÁNÍ VYTVOŘÍ SNÍŽENÉ ULOŽENÍ TĚLESA VTOKU. V TOMTO SNÍŽENÍ JE ULOŽENA
IZOLAČNÍ SOUPRAVA, KTERÁ NEPŘEKÁŽÍ PŘI KLADENÍ DLAŽBY.