


OSAZENÍ PODLAHOVÉ VPUSTI SE SVISLÝM ODTOKEM A NÁDSTAVCE S IZOLAČNÍ SOUPRAVOU NA STĚRKOVÉ HI

- 1 NOSNÁ STROPNÍ KONSTRUKCE
- 2 TEPELNÁ IZOLACE (EPS NEBO MINERÁLNÍ PLST)
- 3 SEPARAČNÍ VRSTVA (PE FOLIE, NEKOTVENÁ DO VPUSTI)
- 4 BETONOVÁ MAZANINA VZTUŽENÁ SÍTÍ VE SPÁDU 1°
- 5 HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA (FÓLIE Z IZOLAČNÍ SOUPRAVY JE VLOŽENA DO STĚRKY)
- 6 LEPIČÍ TMEL
- 7 KERAMICKÁ DLAŽBA
- 8 PODLAHOVÁ VPUST HL310N(PJ) SE SVISLÝM ODTOKEM (SE SIFONEM Primus)
- 9 IZOLAČNÍ PŘÍRUBA HL85N S PRODLUŽOVACÍM NÁSTAVCEM (MOŽNOST ZKRÁCENÍ)
- 10 IZOLAČNÍ SOUPRAVA HL83.M S MONTAPLAST B-FÓLÍÍ PRO NAPOJENÍ NA STĚRKOVOU HYDROIZOLACI
- 11 NÁDSTAVEC S NEREZOVOU MŘÍŽKOU 115x115mm A PLAST. RÁMEČKEM 123x123 mm
ALT.: NÁDSTAVEC S NEREZOVOU MŘÍŽKOU 115x115mm A S NEREZOVÝM RÁMEČKEM
121x121mm DODÁVÁNO JAKO KOMPLETNÍ SADA S PODLAH. VPUSTÍ HL310N-3000
- 12 NETĚSNÁ ÚROVEŇ UMOŽŇUJÍCÍ ODVODNĚNÍ VRSTVY
- 13 PUR MONTÁŽNÍ PĚNA
- 14 TĚSNÁ ÚROVEŇ NEUMOŽŇUJÍCÍ ODVODNĚNÍ VRSTVY (POUŽÍT O-KROUŽEK PRO UTĚSNĚNÍ)

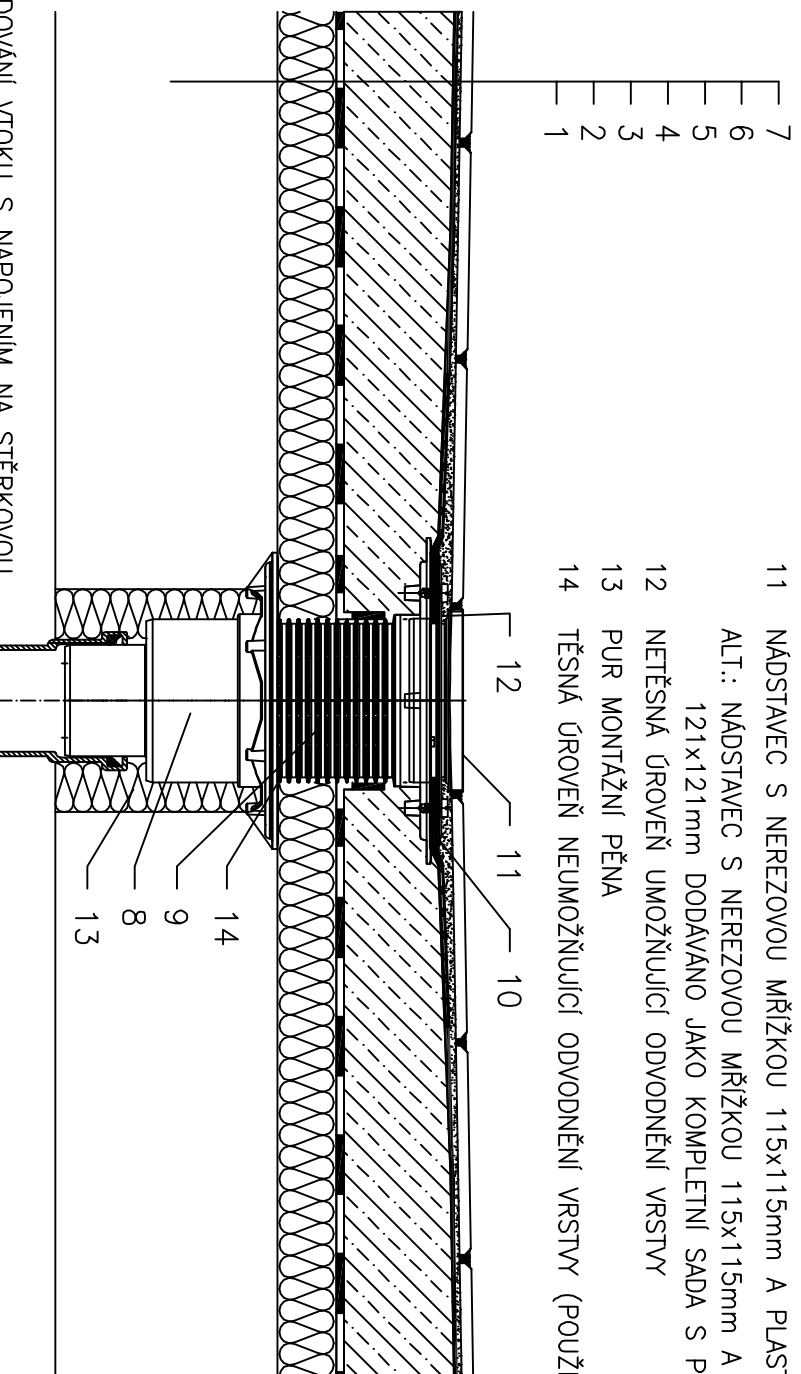

POZNÁMKA:

KE SPRÁVNÉMU ZABUDOVÁNÍ VTOKU S NAPOJENÍM NA STĚRKOVOU (ALTERNATIVNÍ) HYDROIZOLACI SLOUŽÍ STAVEBNÍ OCHRANNÁ ZÁTKA IZOLAČNÍHO LMCE VTOKU, KTERÁ PO ZABETONOVÁNÍ VYTVOŘÍ SNIŽENÉ ULOŽENÍ TĚLESA VTOKU. V TOMTO SNIŽENÍ JE ULOŽENA IZOLAČNÍ SOUPRAVA, KTERÁ NEPŘEKÁŽÍ PŘI KLADENÍ DLAŽBY. ROZMĚR OTVORU PRO OSAZENÍ PODLAHOVÉ VPUSTI Ø150mm.