


OSAZENÍ PODLAHOVÉ VPUSTI SE SVISLÝM ODTOKEM A NÁDSTAVCE S IZOLAČNÍ SOUPRAVOU NA STĚRKOVÉ HI

- | | |
|----|---|
| 1 | NOSNÁ STROPNÍ KONSTRUKCE |
| 2 | TEPELNÁ IZOLACE (EPS NEBO MINERÁLNÍ PLST) |
| 3 | SEPARAČNÍ VRSTVA (PE FOLIE, NEKOTVENÁ DO VPUSTI) |
| 4 | BETONOVÁ MAZANINA VZTUŽENÁ SÍTI VE SPÁDU 1° |
| 5 | HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA (FÓLIE Z IZOLAČNÍ SOUPRAVY JE VLOŽENA DO STĚRKY) |
| 6 | LEPICÍ TMEL |
| 7 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 8 | PODLAHOVÁ VPUST HL3100(PR) S VODOROVNÝM ODTOKEM (SE SIFONEM Primus) |
| 9 | IZOLAČNÍ PŘÍRUBA HL8500 S PRODLUŽOVACÍM NÁSTAVCEM (MOŽNOST ZKRÁCENÍ) |
| 10 | IZOLAČNÍ SOUPRAVA HL8300.M S MONTAPLAST B-FÓLÍ PRO NAPOJENÍ NA STĚRKOVOU HI |
| 11 | NÁDSTAVEC S NEREZOVOU MŘÍŽKOU 138x138mm A S NEREZOVÝM RÁMEČKEM 145x145mm (DODÁVÁNO JAKO KOMPLETNÍ SADA S VPUSTÍ HL3100) |
| 12 | NETĚSNÁ ÚROVEŇ UMOŽŇUJÍCÍ ODVODNĚNÍ VRSTVY |
| 13 | PUR MONTÁŽNÍ PĚNA |
| 14 | TĚSNÁ ÚROVEŇ NEUMOŽŇUJÍCÍ ODVODNĚNÍ VRSTVY (POUŽIT O-KROUŽEK PRO UTĚSNĚNÍ) |

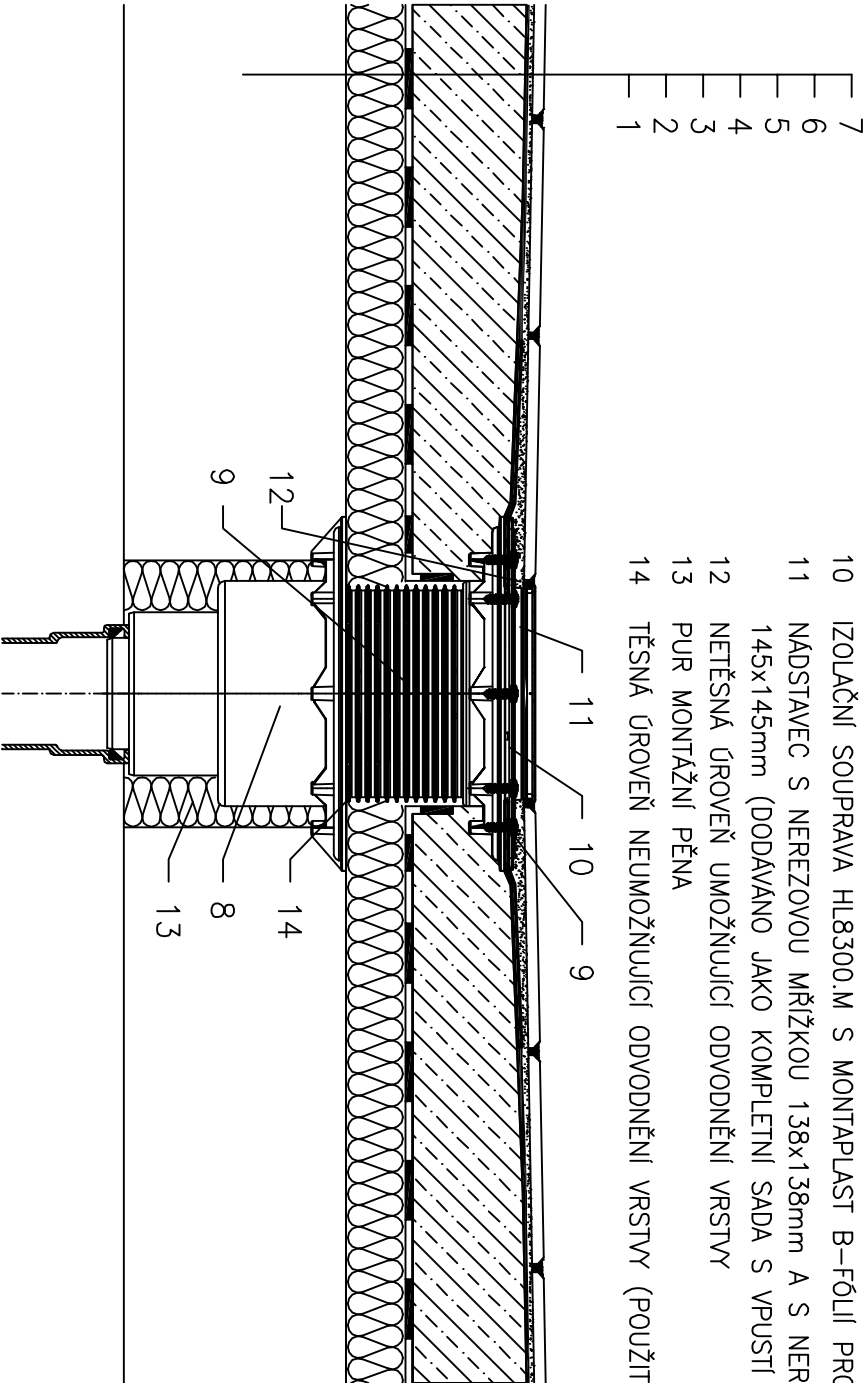

POZNÁMKA:
KE SPRÁVNÉMU ZABUDOVÁNÍ VTOKU S NAPOJENÍM NA STĚRKOVOU (ALTERNATIVNÍ)
HYDROIZOLACI SLOUŽÍ STAVEBNÍ OCHRANNÁ ZÁTKA IZOLAČNÍHO LÍMCE VTOKU, KTERÁ PO
ZABETONOVÁNÍ VYTVOŘÍ SNIŽENÉ ULOŽENÍ TĚLES A VTOKU. V TOMTO SNIŽENÍ JE ULOŽENA
IZOLAČNÍ SOUPRAVA, KTERÁ NEPŘEKÁŽÍ PŘI KLADENÍ DLAŽBY.
ROZMĚR OTVORU PRO OSAZENÍ PODLAHOVÉ VPUSTI Ø180mm.